


D

C

B

A

1/1

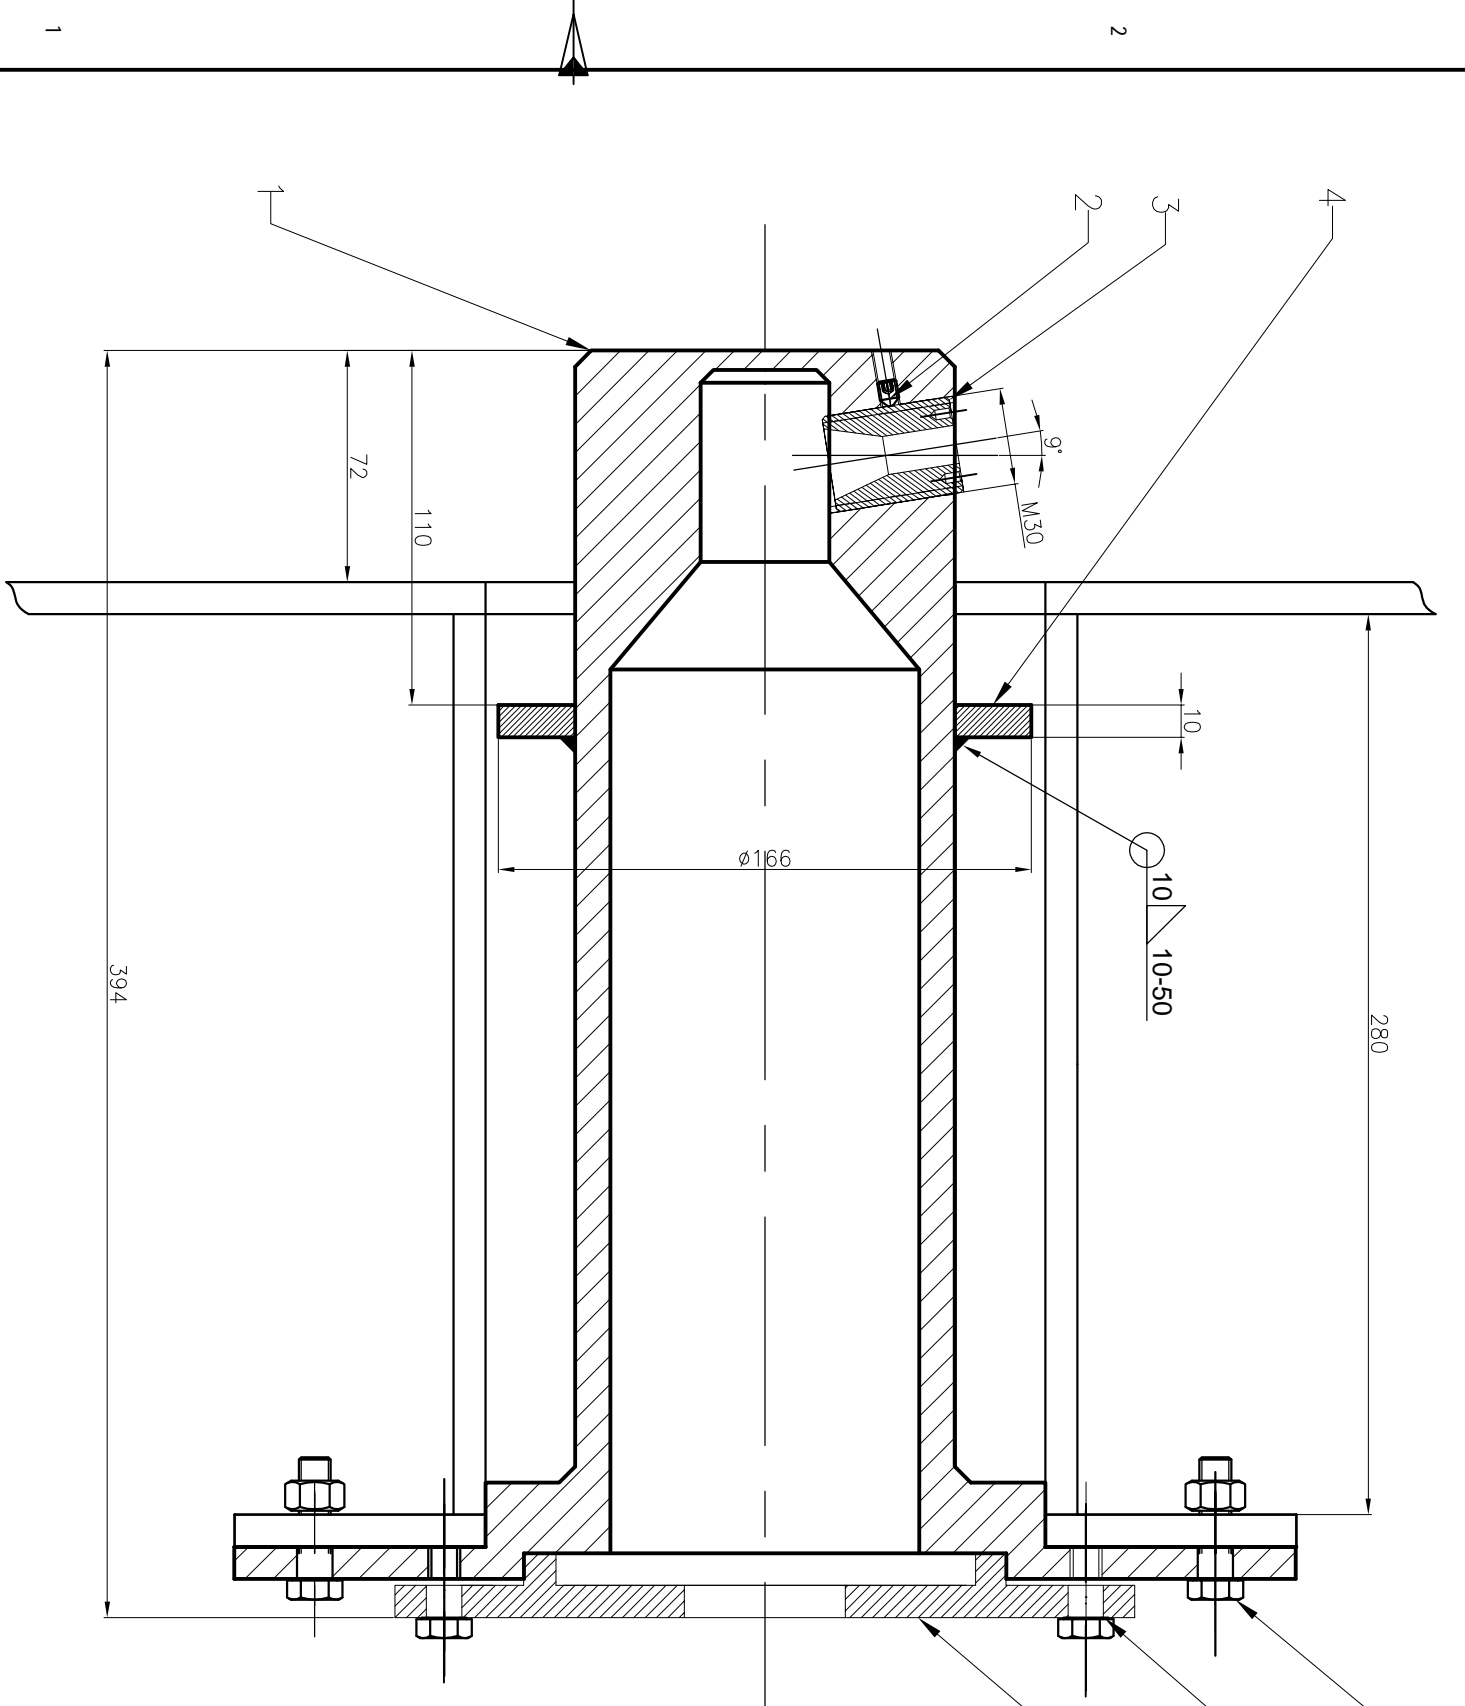

8-9-10-11

6-7

5

- Технически изисквания:**
- Стомана 304 Stainless Steel
  - Електроду и заваръчна тел по БДС EN 2560:2007 – Е38 4 В 42 , БДС EN 757:2000 и БДС EN 440:2006
  - Всички неозначени фаски го се изпльят 1x45°

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS
11	8	Гайка M10	304 Stainless Steel	
10	8	Пружинна шайба Ф10	304 Stainless Steel	
9	8	Подложна шайба Ф10	304 Stainless Steel	
8	8	Болт M10x40	304 Stainless Steel	
7	8	Подложна шайба Ф10	304 Stainless Steel	
6	8	Болт M10x25	304 Stainless Steel	
5	1	Заваръщ капак	304 Stainless Steel	
4	1	Ограничителен пръстен	304 Stainless Steel	
3	1	Дюза	304 Stainless Steel	
2	1	Смонорен вунд за дюза M6	304 Stainless Steel	
1	1	Корпус	304 Stainless Steel	

				ОДОБРЕН ЗА СТРОИТЕЛСТВО APPROVED FOR CONSTRUCTION	
				ИЗМЕНЕНИЯ DETAILS OF REVISION	
00		14.10.2016	N.Алгупов	Проверен Checked by	ИЗМЕНЕНИЯ DETAILS OF REVISION
REV./REV.		Дата Date	Начертан Drawn by	Одобрен Released	Именения Details of Revision
Design Contract No: EЙ И ЕС ЗС ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 1					
..... АЕС ЗС МАРИЦА EAST 1 ТРР					
DATA DATE		14.10.2016		ИМЕ НА ПРОЕКТА / PROJECT NAME	
ИМЕ NAME		ПОДПИС SIGNATURE		ЗАГЛАВИЕ НА ЧЕРТЕЖА / TITLE OF THE DRAWING	
НАЧЕРТАН DRAWN BY		N.Алгупов		Зоноба обрхубоща системо M01	
ПРОВЕРЕН CHECKED BY					
ОДОБРИЛ RELEASED					
ЗАМЕНА REPLACES		M12/m/L/-----/L/m/m		№ НА ВЕРСИИТЕ/И SUPPLIER NO.:	
МАШИС SCALE		НОМЕР НА ДОКУМЕНТА DOCUMENT NUMBER		БОЯЧНО ЛИСТА №: NUMBER OF SHEETS:	
KKS НА СИСТЕМАТА FORMAT		KKS НА СИСТЕМАТА SYSTEM KKS CODE		ЧАСТ: PART:	
A3		A3		ПЕРВ: REV:	
				00	