


g2 - rigid

F(H) =	1.20	kN
Da =	60.3	mm
Daemm.=	110	mm
Temp.=	550	°C
Adjustable	-59/91	mm

g2 - spring

F(K) =	1.20	kN*
F(W) =	1.22	kN
F(Bk)=	1.22	kN
late.=	0	mm
horz.=	0	mm
vert.=	-3.5	mm
Da =	60.3	mm
Daemm.=	110	mm
Temp.=	550	°C
d F =	0	%
Federr.	16.7	N/mm
Tot TvI	100	mm
Blockng	23	mm
eff.Weg	-0.00	mm
TvI res dn/up	77/23	mm

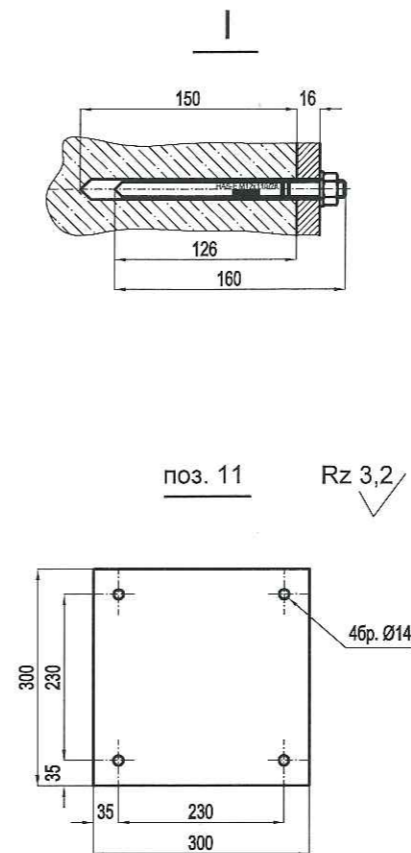

16	Химичен анкер с шпилка M12 8,8	HIT RE 500 HILTI	M12 L230	4	2.40	-
15	Химичен анкер с шпилка M12 8,8	HIT RE 500 HILTI	M12 L160	4	1.40	-
14	Планка 300/300 d16	EN 10 025	(300/300/16)	1	11.23	S355J2G3
13	Dynamic pipe clamp	Хамут динамичен	360631-LG2 Lisega	1	2.10	13CrMo4-5
12	Rigid Strut	Щанга	392044 Lisega	1	1.70	
11	Weld-on Bracket	Планка за заварка	352913 Lisega	1	0.20	S355J2G3
10	Threaded rod	Шпилка	672313 Lisega	1	0.70	S235JRG2
9	Hexagonal nut	шестоъгълна гайка	632928 Lisega	3	0.06	Gr. 8
8	Three bolt clamp	Хамут	430649 Lisega	1	2.10	10CrMo 9-
7	Eye nut	Рим гайка	602912 Lisega	1	0.10	P250GH
6	Tie rod l/r	Щанга L / R	652113 Lisega	1	0.20	S235JRG2
5	Turnbuckle	Скрипци	622912 Lisega	1	0.20	S235JRG2
4	Var. spring hanger	Пружинен блок	212218 Lisega	1	5.30	
3	Threaded stud	Шпилка резбова	672113 Lisega	1	0.03	S235JRG2
2	Clevis with pin	Скоба с щифт	612912 Lisega	1	0.20	P250GH
1	Weld-on eye plate	Планка за заварка	752112 Lisega	1	0.13	S235JRG2
Поз	Наименование	Стандарт	[mm]	К-во	Маса [kg]	Материал



РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД

Обект: AES Гълъбово
Проект: AES-3C Maritza East 1 Ltd
Договор No.: Поръчка № 4500215047/ 09.12.2014

Изпълнител	Име	Подпис	Ново решение за дренаж на паропровод основна пара			
Проектант	Радев		Опорно-окачваща система. Подвески			
Проверил	Икономов		лист/вс.листа	3/4	Мащаб	1:10
Утвърдил	Икономов		Фаза	РП	Формат	A3
			Редакция	0	Дата	11.2015

REL-1141-DR-015-TH