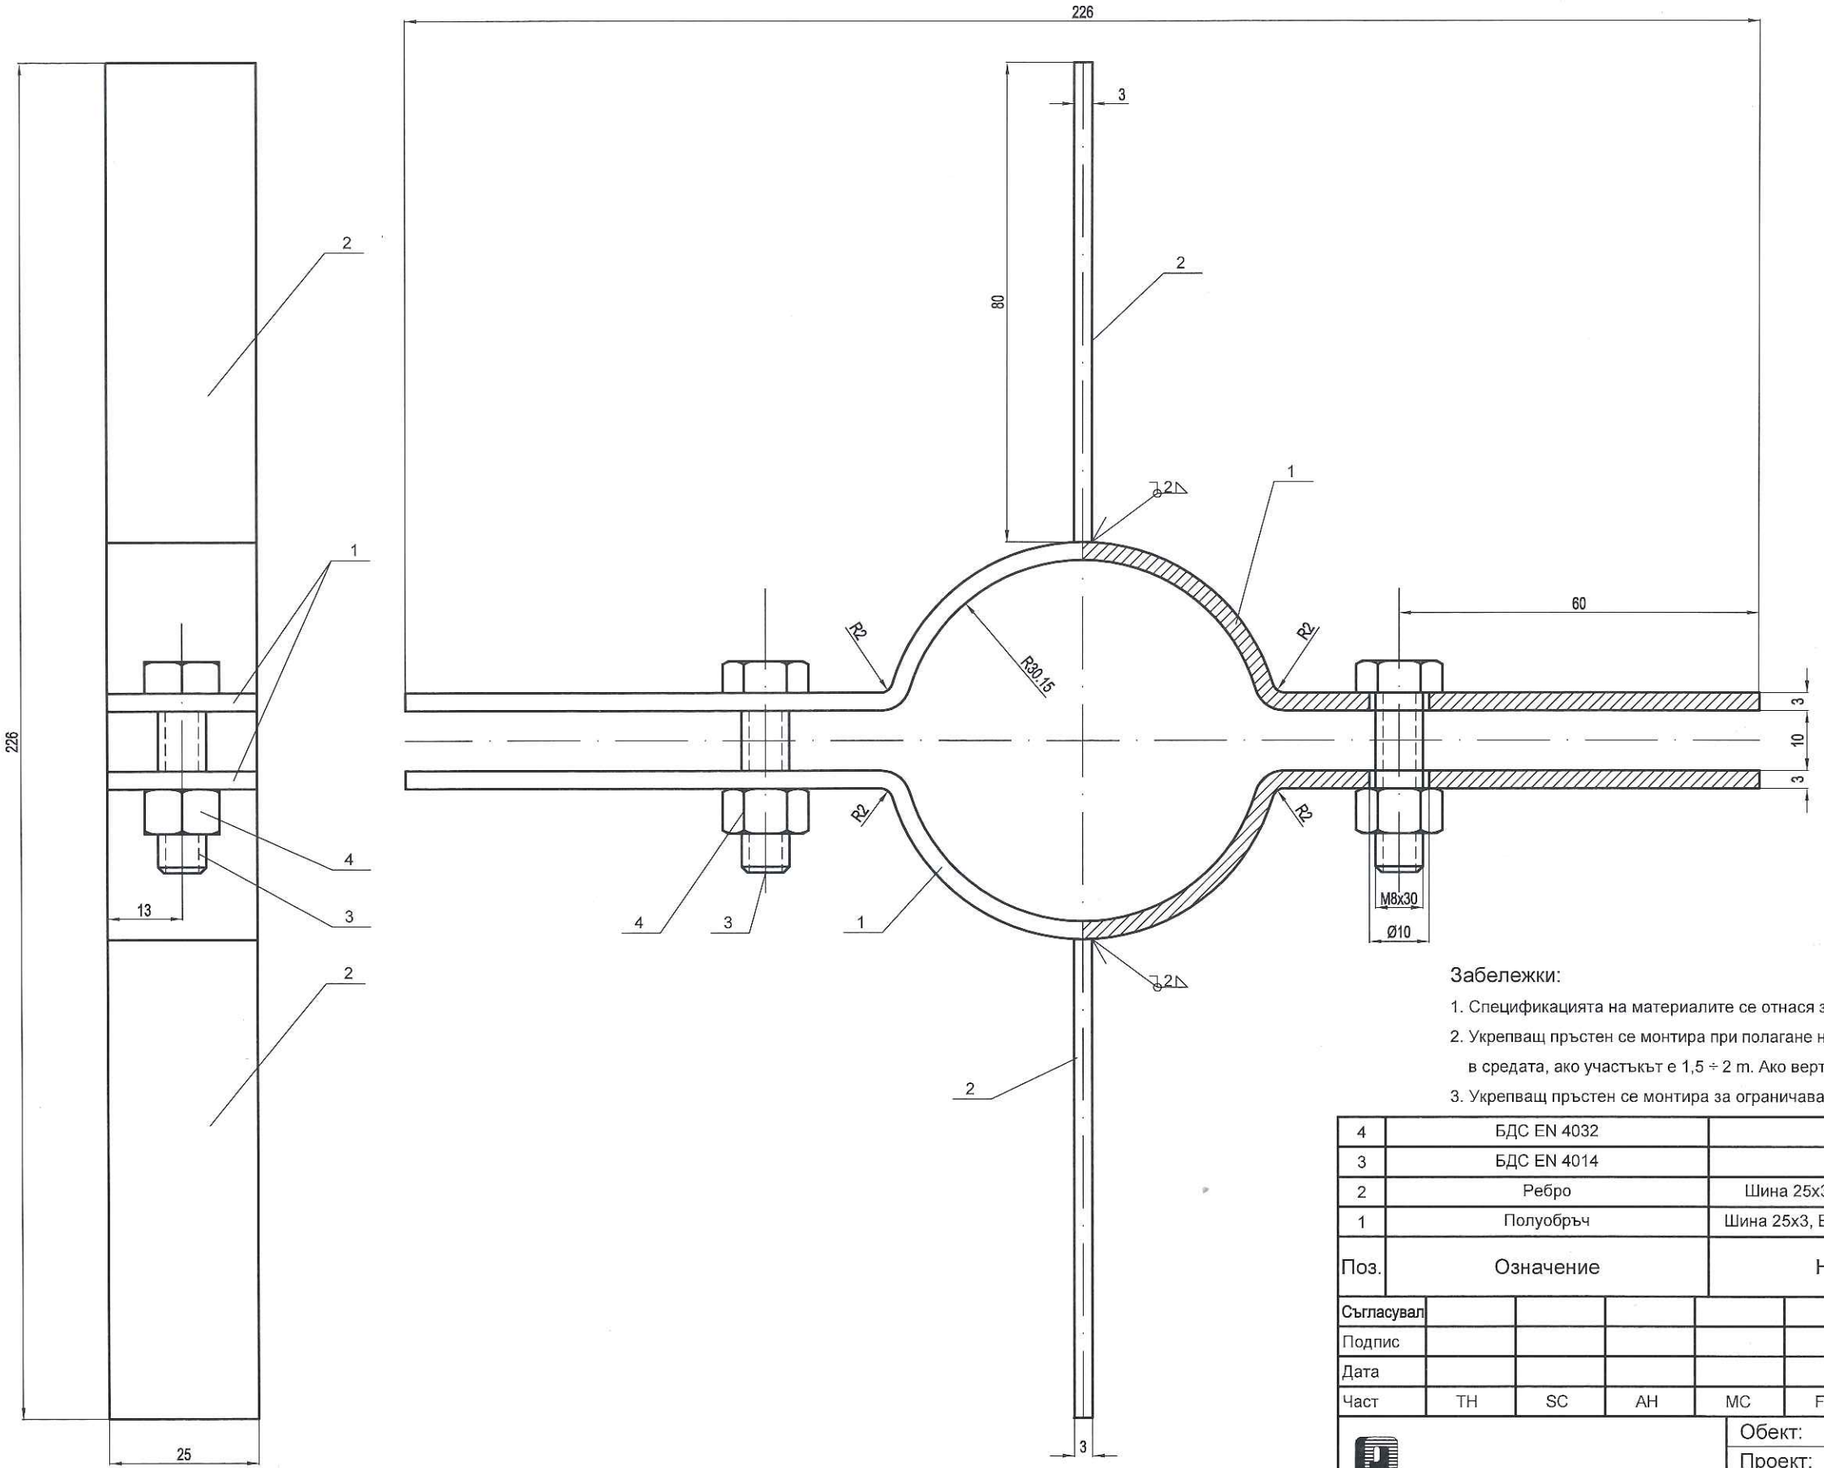

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
Регистрационен № 08790
инж. ЮЛИЯН РАДОСЛАВОВ РАДЕВ
/подпис/
ОВКХ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Забележки:

1. Спецификацията на материалите се отнася за изработка на един укрепващ пръстен.
2. Укрепващ пръстен се монтира при полагане на топлинна изолация във вертикален участък, Най-малко през 1 m или в средата, ако участъкът е 1,5 ÷ 2 m. Ако вертикалният участък е ≤1 m, укрепващ пръстен не е необходим.
3. Укрепващ пръстен се монтира за ограничаване на изолацията в областта на снемаемата изолация на арматурите.

Поз.	Означение	Наименование	Кол.	Материал	един.	общо
					Тегло, kg	
4	БДС EN 4032	Гайка M8	2	кл. 5	0.005	0.010
3	БДС EN 4014	Болт M8x30	2	кл. 5.6	0.016	0.032
2	Ребро	Шина 25x3, БДС EN 10058, L=80 mm	2	S235JR, БДС EN 10025	0.05	0.10
1	Полуобръч	Шина 25x3, БДС EN 10058, Lразг=260 mm	2	S235JR, БДС EN 10025	0.16	0.32

Съгласувал											
Подпис											
Дата											
Част	TH	SC	AH	MC	FP	EL	GD	HV	WS	EE	HS

РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД

Обект:	AES Гълъбово
Проект:	AES-3C Maritza East 1 Ltd
Договор No.:	Поръчка № 4500215047/ 09.12.2014

Изпълнител	Име	Подпис
Разработил	Радев	
Проверил	Икономов	
Утвърдил	Икономов	

Обследване и даване на техническо решение за оптимизация на работата на дренажни тръбопроводи свежа пара.
Укрепващ пръстен за Ø60,3

пист/вс.листа	1/1	Мащаб	1:1	REL-1141-DR-012-TH
Фаза	РП	Формат	A3	
Редакция	0	Дата	07.2015	